
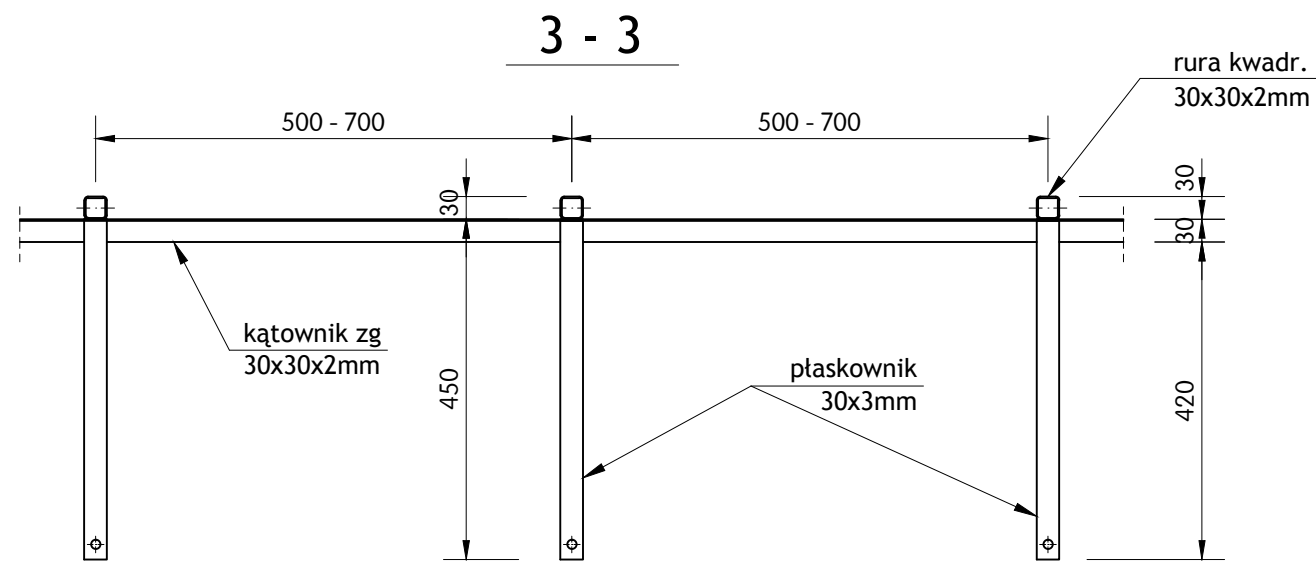
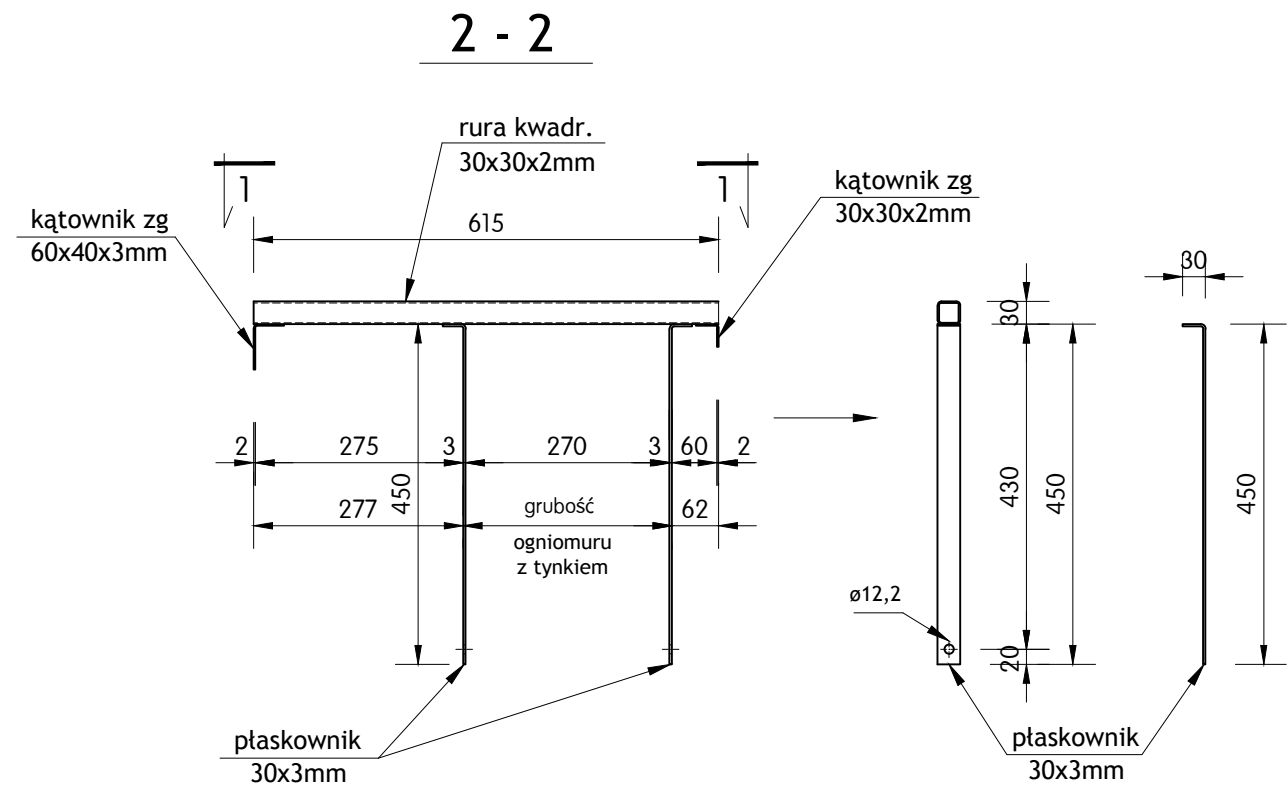


RUSZT STALOWY POD OBRÓBKĘ OGNIOMURU

SKALA 1 : 10

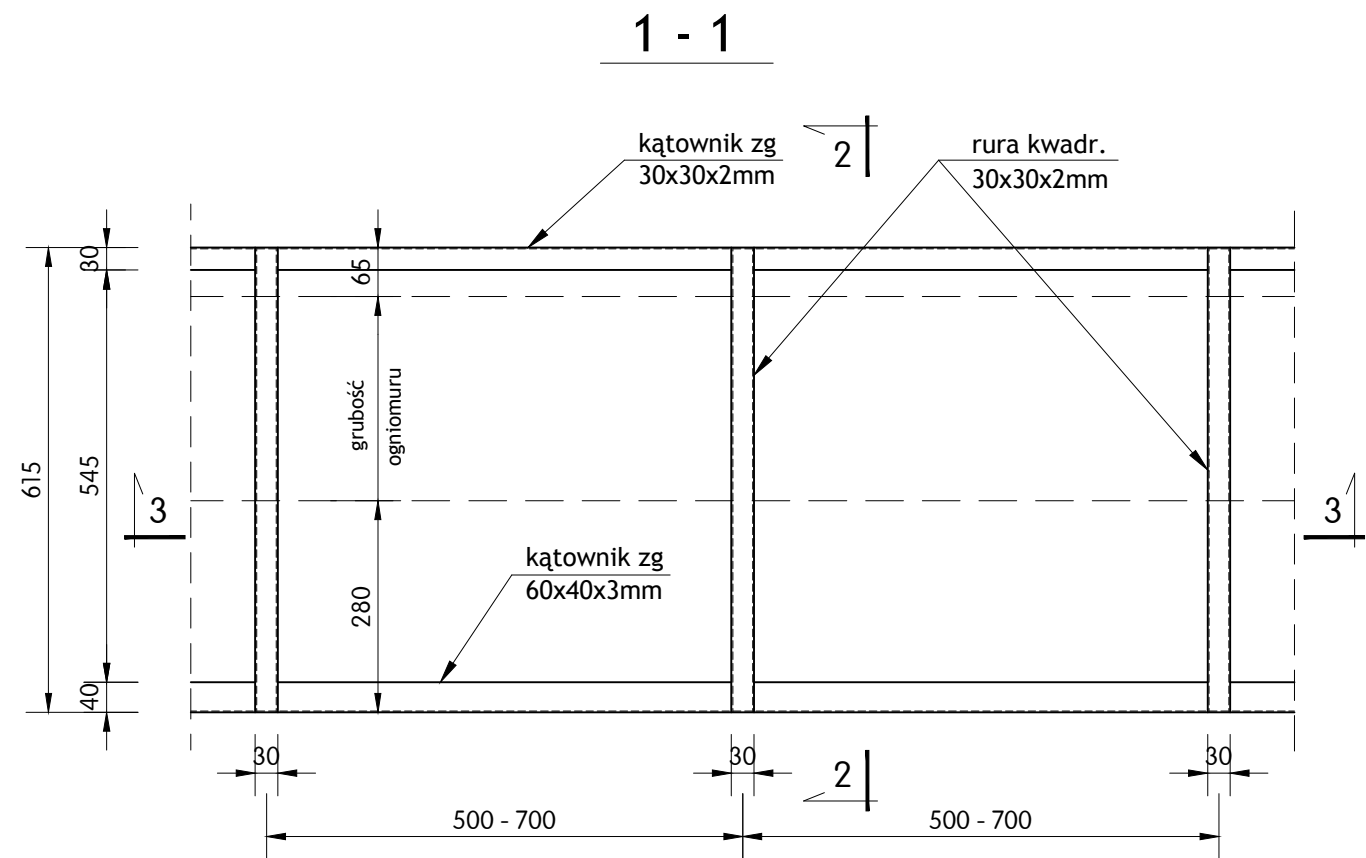

stal S235JR

- Uwaga:
- rozstaw płaskowników mocujących dopasować do grubości ogniomuru
  - długość poprzeczek rusztu dopasować do grubości obniomuru i docieplenia, tak aby blacharka wystawała obustronnie min. 5cm poza lico docieplonej ściany
  - przed zamontowaniem konstrukcji stalowej górę ogniomuru wyrównać zaprawą ze spadkiem 2% w kierunku dachu, poprzeczki opierać na zaprawie
  - wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie farbami odpornymi na zmienne warunki atmosferyczne, w kolorze blacharki

J o l a n t a L e n k i e w i c z B u d o w n i c t w o O g ó l n e		
Obiekt:	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU PRZY ULICY SZPITALNEJ 1	data oprac. 04.2018
Temat:	DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU K SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W TARNOBRZEGU NA DZIAŁCE NR 2160/15, OBRĘB 12 M. TARNOBRZEG	nr rys. B - 12
archit.		
tytuł rysunku:	RUSZT POD OBRÓBKĘ OGNIOM.	s k a l a 1: 10
	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	